


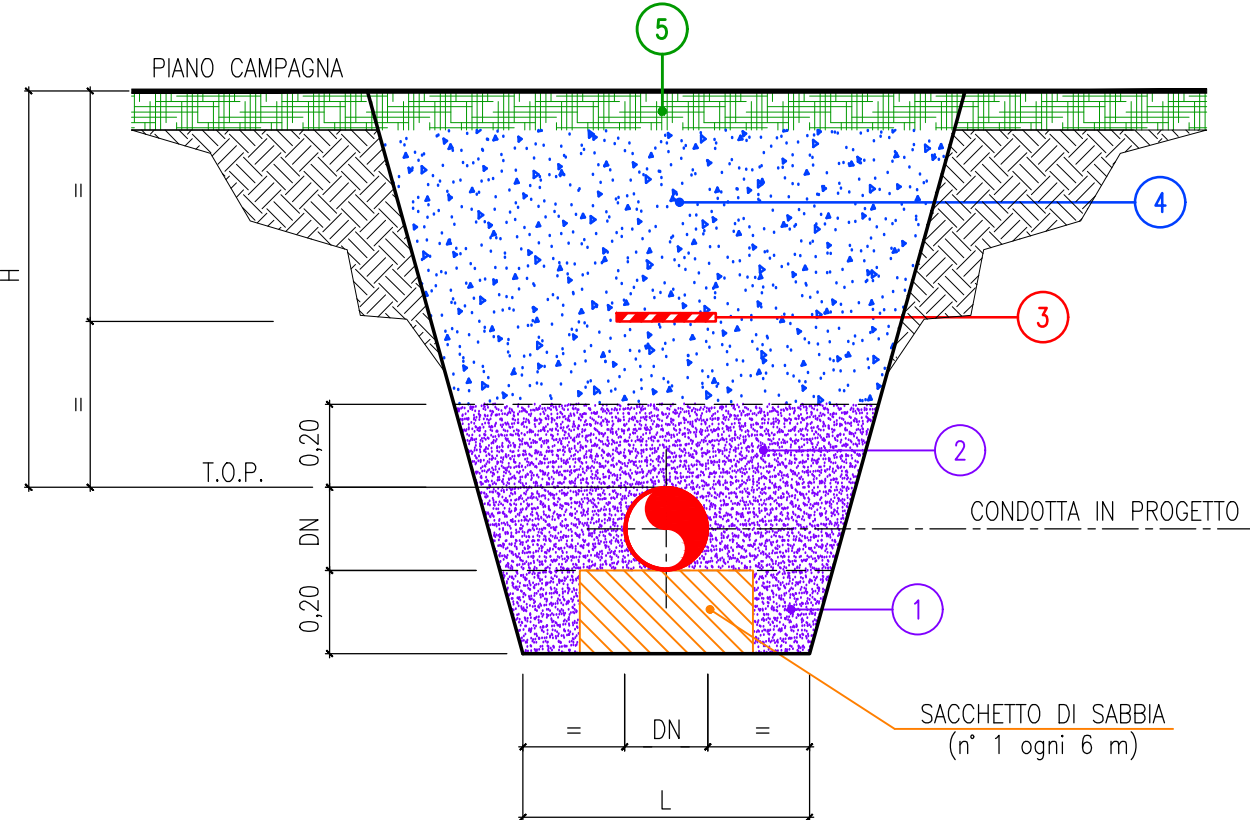

TIPO DI TERRENO	H	L
AGRARIO	1,50	VAR.
ROCCE TENERE	1,50	VAR.
ROCCE DURE	1,20	VAR.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

SCAVO

- LO SCAVO SARA’ ESEGUITO A MACCHINA TRANNE IN CORRISPONDENZA DELLE INTERFERENZE DOVE SI DOVRA’ PROCEDERE A MANO FINO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INTERRATI.
- LA PENDENZA DELLE PARETI DI SCAVO DOVRA’ ESSERE DEFINITA CON PENDENZE ADEGUATE ALLE CARATTERISTICHE DEL TERRENO: SE NECESSARIO LE PARETI DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE SOSTENUTE.
- IL FONDO DELLO SCAVO DEVE ESSERE ACCURATAMENTE ISPEZIONATO PRIMA DELLA POSA DA PERSONALE QUALIFICATO E CON LE MODALITA’ PREVISTE DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. AL FINE DI ACCERTARE CHE NON VI SIANO ASPERITA’ INDIVIDUABILI A VISTA (SASSI, TROVANTI) CHE POSSONO COSTITUIRE APPOGGI DISCONTINUI ALLA TUBAZIONE OVE ESISTENTI, TALI ASPERITA’ DOVRANNO ESSERE RIMOSSE PER ALMENO 20 CM (MINIMO) AL DI SOTTO DEL PIANO DI FONDO SCAVO. LA PENDENZA DELLE PARETI DEVE ESSERE DI SICUREZZA.

RINTERRO

1. LA ZONA DI APPOGGIO DELLA CONDOTTA DOVRA’ ESTENDERSI DAL FONDO DELLO SCAVO PER UNA ALTEZZA DI 20 CM (MINIMO) E DOVRA’ ESSERE REALIZZATA CON MATERIALE DI FINE PROVENIENTE DALLO SCAVO O DA CAVA DI SABBIA.
2. IL SUCCESSIVO RINTERRO DOVRA’ ESTENDERSI 20 CM (MINIMO) AL DI SOPRA DELLA GENERATRICE SUPERIORE DELLA CONDOTTA E DOVRA’ ESSERE REALIZZATA CON MATERIALE FINE PROVENIENTE DALLO SCAVO O DA CAVA DI SABBIA.
3. IL NASTRO DI AVVERTIMENTO (L=100MM) SARA’ POSIZIONATO LUNGO TUTTA LA LINEA SCAVATA A CIELO APERTO AD ESCLUSIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO A 50–70 CM AL DI SOPRA DELLA GENERATRICE PROVENIENTE DALLO SCAVO O DA CAVA DI SABBIA.
4. IL COMPLETAMENTO DEL RINTERRO SARA’ ESEGUITO CON MATERIALE DI RISULTA DELLO SCAVO, ESCLUDENDO QUELLO GROSSOLANO DI DIMENSIONI SUPERIORI A 50MM E QUELLO LAPIDEO A SPIGOLI VIVI (SASSI).
5. STRATO HUMICO (HUMUS) PRECEDENTEMENTE RIMOSSO DOVRA’ ESSERE RIPOSIZIONATO.

ZONA FONDO SCAVO–PRESCRIZIONI

IL FONDO SCAVO DEVE ESSERE ACCURATAMENTE ISPEZIONATO PRIMA DELLA POSA DA PERSONALE QUALIFICATO, AL FINE DI ACCERTARE CHE NON VI SIANO ASPERITA’ INDIVIDUABILI A VISTA (SASSI, TROVANTI) CHE POSSANO COSTITUIRE APPOGGI DISCONTINUI ALLA TUBAZIONE. OVE ESISTENTI, TALI ASPERITA’ DOVRANNO ESSERE RIMOSSE PER ALMENO 20 CM AL DI SOTTO DEL PIANO DI FONDO SCAVO. NEI CASI DUBBI O QUANDO PER LA NATURA DEL TERRENO, NON SI PUO’ ESCLUDERE LA PRESENZA AL DI SOTTO DEL FONDO SCAVO DI TROVANTI, ROCCIA O DISCONTINUITA’ NELLA CONSISTENZA DEL TERRENO, DOVRA’ ESSERE RICHiesto IL PASSAGGIO SUL FONDO DELLO SCAVO DI ATTREZZO CHE ACCERTI, PER UNA PROFONDITA’ DI ALMENO 20CM L’ASSENZA DI QUANTO SOPRA. LE EVENTUALI ASPERITA’ COSI’ INDIVIDUATE DOVRANNO ESSERE RIMOSSE O DEMOLITE PER UNO SPESSORE DI ALMENO 20CM AL DI SOTTO DEL PIANO DI FONDO SCAVO. I VUOTI LASCIATI DALL’ASPORTAZIONE DI DETTE ASPERITA’ VERRANNO RIEMPITI CON MATERIALE ARIDO DI IDONEA PEZZATURA. AL TERMINE DI QUESTA OPERAZIONE IL FONDO SCAVO DEVE RISULTARE COMPLETAMENTE RIPULITO E LIVELLATO.

NASTRO DI AVVERTIMENTO–PRESCRIZIONI

IL NASTRO DI AVVERTIMENTO SARA’ FORNITO DALLA COMMITTENTE IN ROTOLI DA 50*500M SPESSORE 0,065 mm ALTEZZA 100 mm. LA POSA DEL NASTRO DI AVVERTIMENTO DOVRA’ AVVENIRE LUNGO L’ASSE DELLO SCAVO AD UNA QUOTA COMPRESA TRA IL PIANO DI CAMPAGNA E LA GENERATRICE SUPERIORE DELLA CONDOTTA. IL NASTRO NON SARA’ INSTALLATO IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI SUBALVEI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI NON ESEGUITI A CIELO APERTO.

MISURE ESPRESSE IN METRI

00	GIU.'25	EMISSIONE PER ENTI	LAB	LAB	SGI	.
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	STATUS
 Società Gasdotti Italia SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.a. 					COMM.	
PROGETTO: ALLACCIO BIOMETANO					DIS. N.	
”BIOGAS ENERGY LANCIANO”					6015.001.STD.D.2005	
MTD DN 100 (4”) – DP = 75 bar – 1^ Specie					FOGLIO	DI
COMUNE DI LANCIANO (CH)					1	1
SEZIONE TIPICA DI SCAVO E POSA CONDOTTA					SCALA	—
					DATA	GIU. 2025
					SOSTITUISCE IL	.
					SOSTITUITO DAL	.
La S.G.I. si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.						