


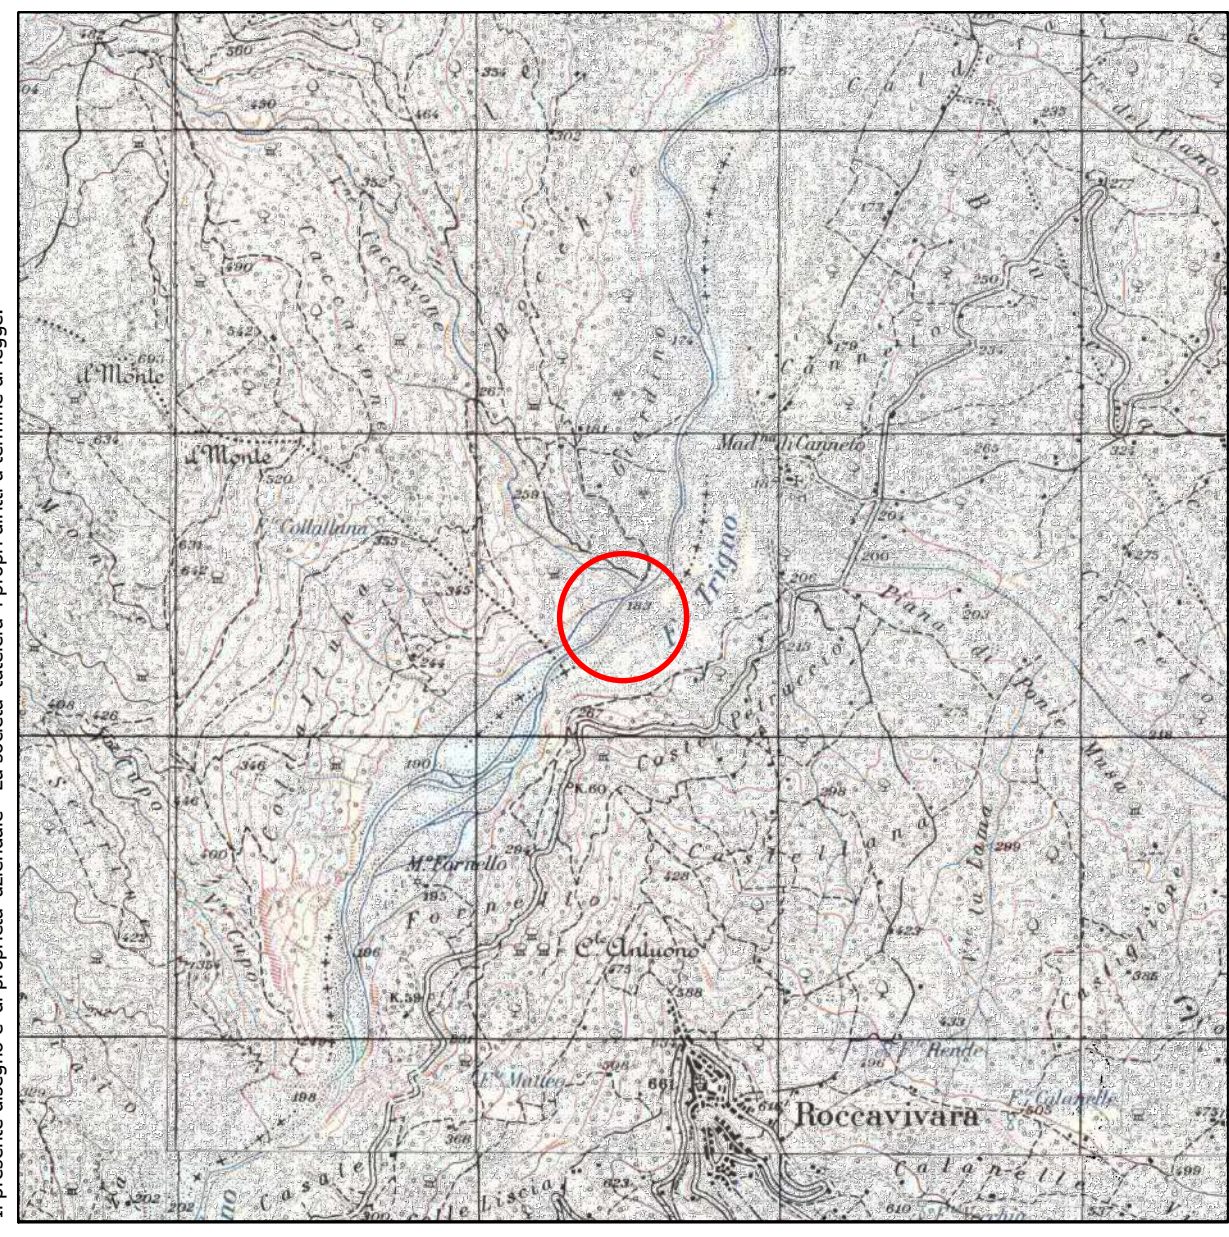

2	27/09/2024	EMISSIONE PER PUBBLICA UTILITA' - ASSIGNAMENTO	CLONAZIONE/ACQUA	R.FESTA
3	11/09/2024	EMISSIONE PER PUBBLICA UTILITA'	CLONAZIONE/ACQUA	R.FESTA
1	06/09/2024	EMISSIONE PER PERMESSI	CLONAZIONE/ACQUA	R.FESTA

INDICE	DATA	R E V I S I O N I	DESCRIZIONE	CONTRA	APPROVATO
					
			Seggio	DIS-2516401	
			Elemento MIS	NQPR2494101	
			Codice Tecnico		

METANODOTTI:

4160752 ALL TO COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO DN 400 (140" - MOP 75 bar
 6259023 DERIVAZIONE PER TRIVIALE AGNOME DA 250 (10") - MOP 70 bar
 Realizzazioni Varianti per rifacimento attraversamento Fiume Trigno (EAM55675)
 nel Comune di Celenza sul Trigno (CH)

Indice	2	1	3
Scala	1:1.000		

Fig. 1 di 1

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO

.....
 sostituito da
 sostituito da