

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA TENSIONE DI 20 kV
PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE DI 5999 KW

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINA DI CONSEGNA
COLLEGATA IN ANTENNA DA CABINA PRIMARIA AT/MT "ROSETO"
PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI ATRI (TE)
64032 IN LOC STRACCA

PROGETTO DEFINITIVO

DENOMINAZIONE ELABORATO:

SEZIONI SCAVO LINEA INTERRATA

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello progettazione	Cod. Rintracciabilità	Tipo docum.	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	221461413		08			08.Sezioni linea interrata.pdf	Dicembre 19	--

REVISIONI

REV	REV	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

Progettazione

SOLENA Srl
Via Faldella,68-13044 Crescentino (VC)
PIVA 02462090024. Tel. 3318162045
Ing. Giorgio Salvatore Loccisano
Ord. Ing. Reggio Calabria N. 1656



Gestore Rete Elettrica


e-distribuzione
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Centro
Distribuzione Territoriale
Rete Lazio Abruzzo Molise

Richiedente

NextEnergy Capital Italia S.r.l.
Milano (MI) Via Orefici n° 2, CAP 20123
Partita IVA 09562920968
PEC: nextenergycapitalitalia-srl@legalmail.it


SEZIONE CAVIDOTTO INTERRATO DI CONNESSIONE ALLA RETE

Sezione scavo cavidotto MT
SU STRADA ASFALTATA
canalizzazione di tipo B

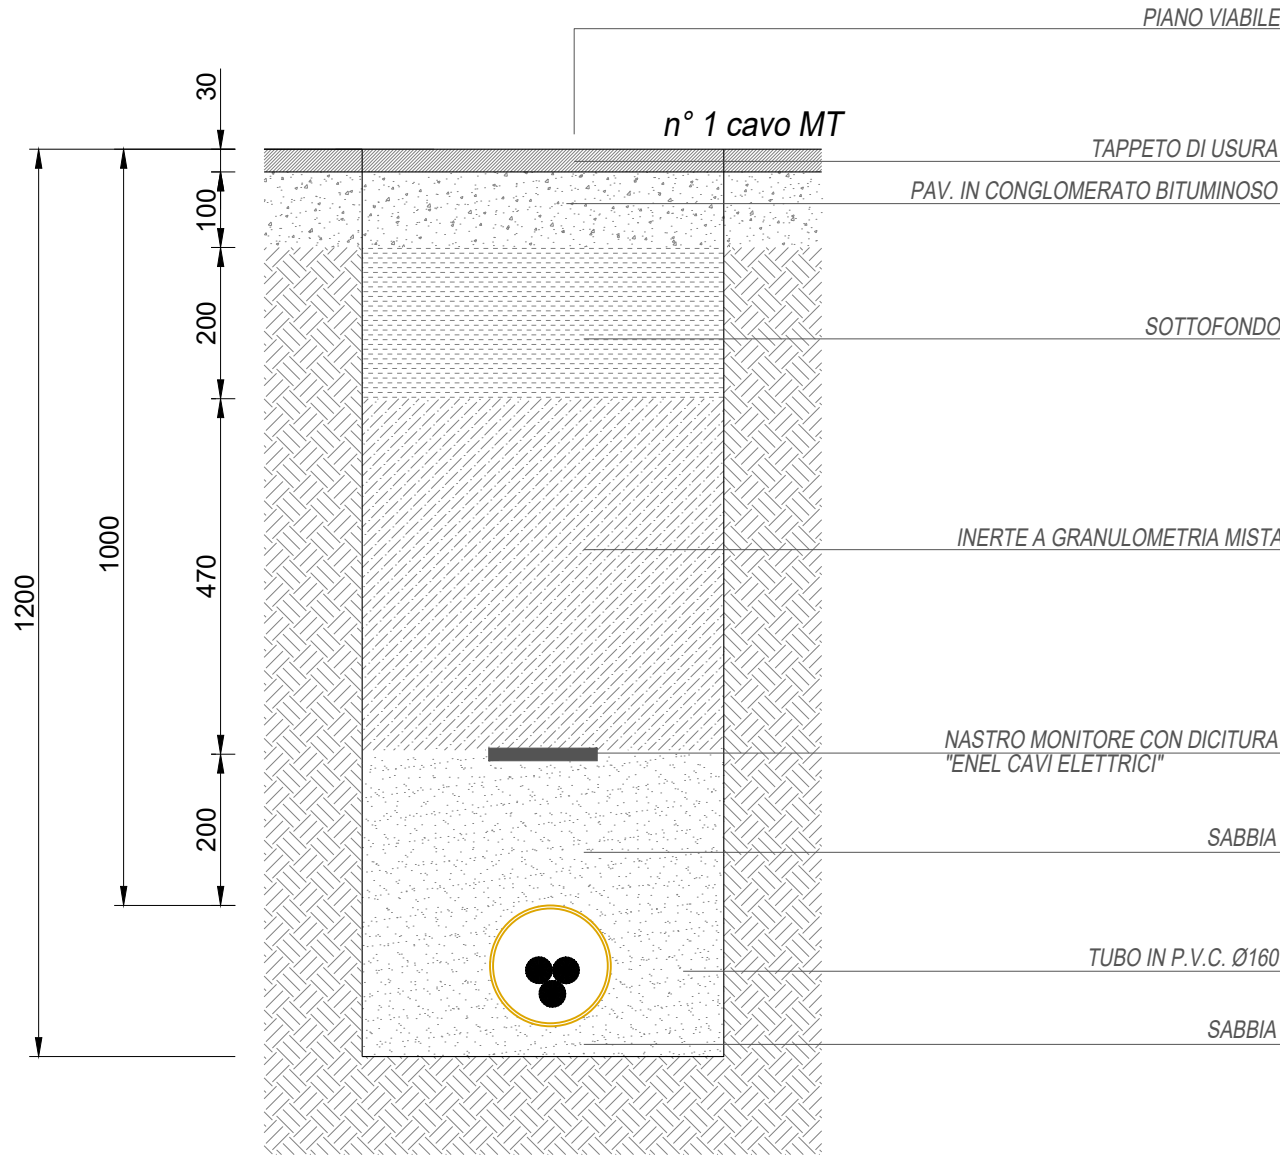

CANALIZZAZIONE DI TIPO B

Sezione scavo cavidotto MT
SU STRADA STERRATA
canalizzazione di tipo A

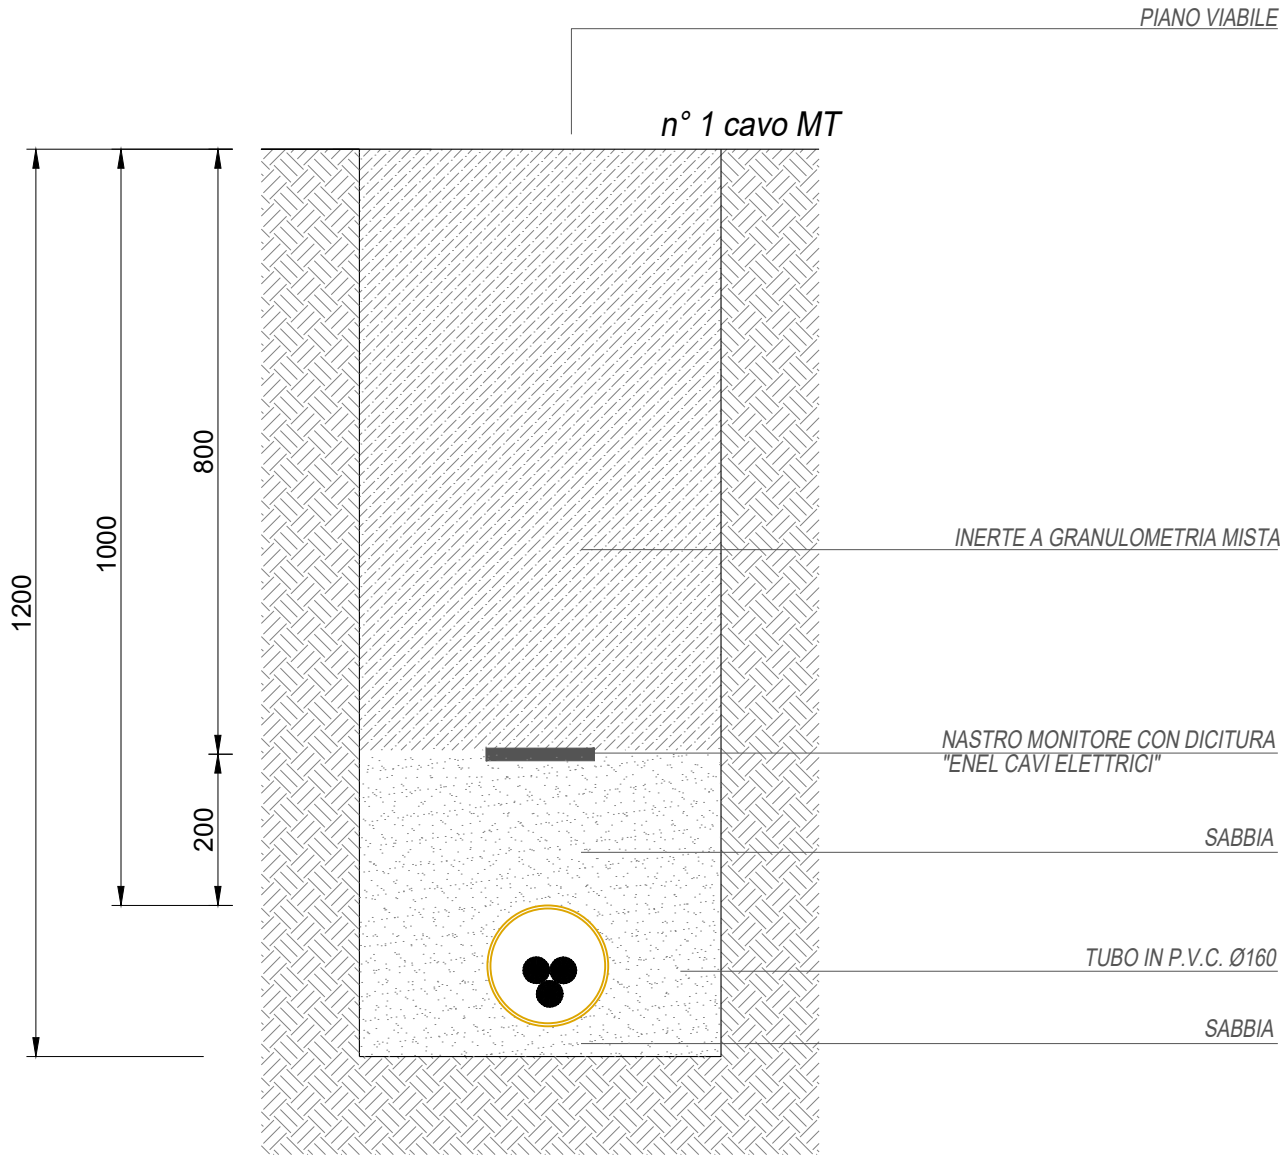

CANALIZZAZIONE DI TIPO A