
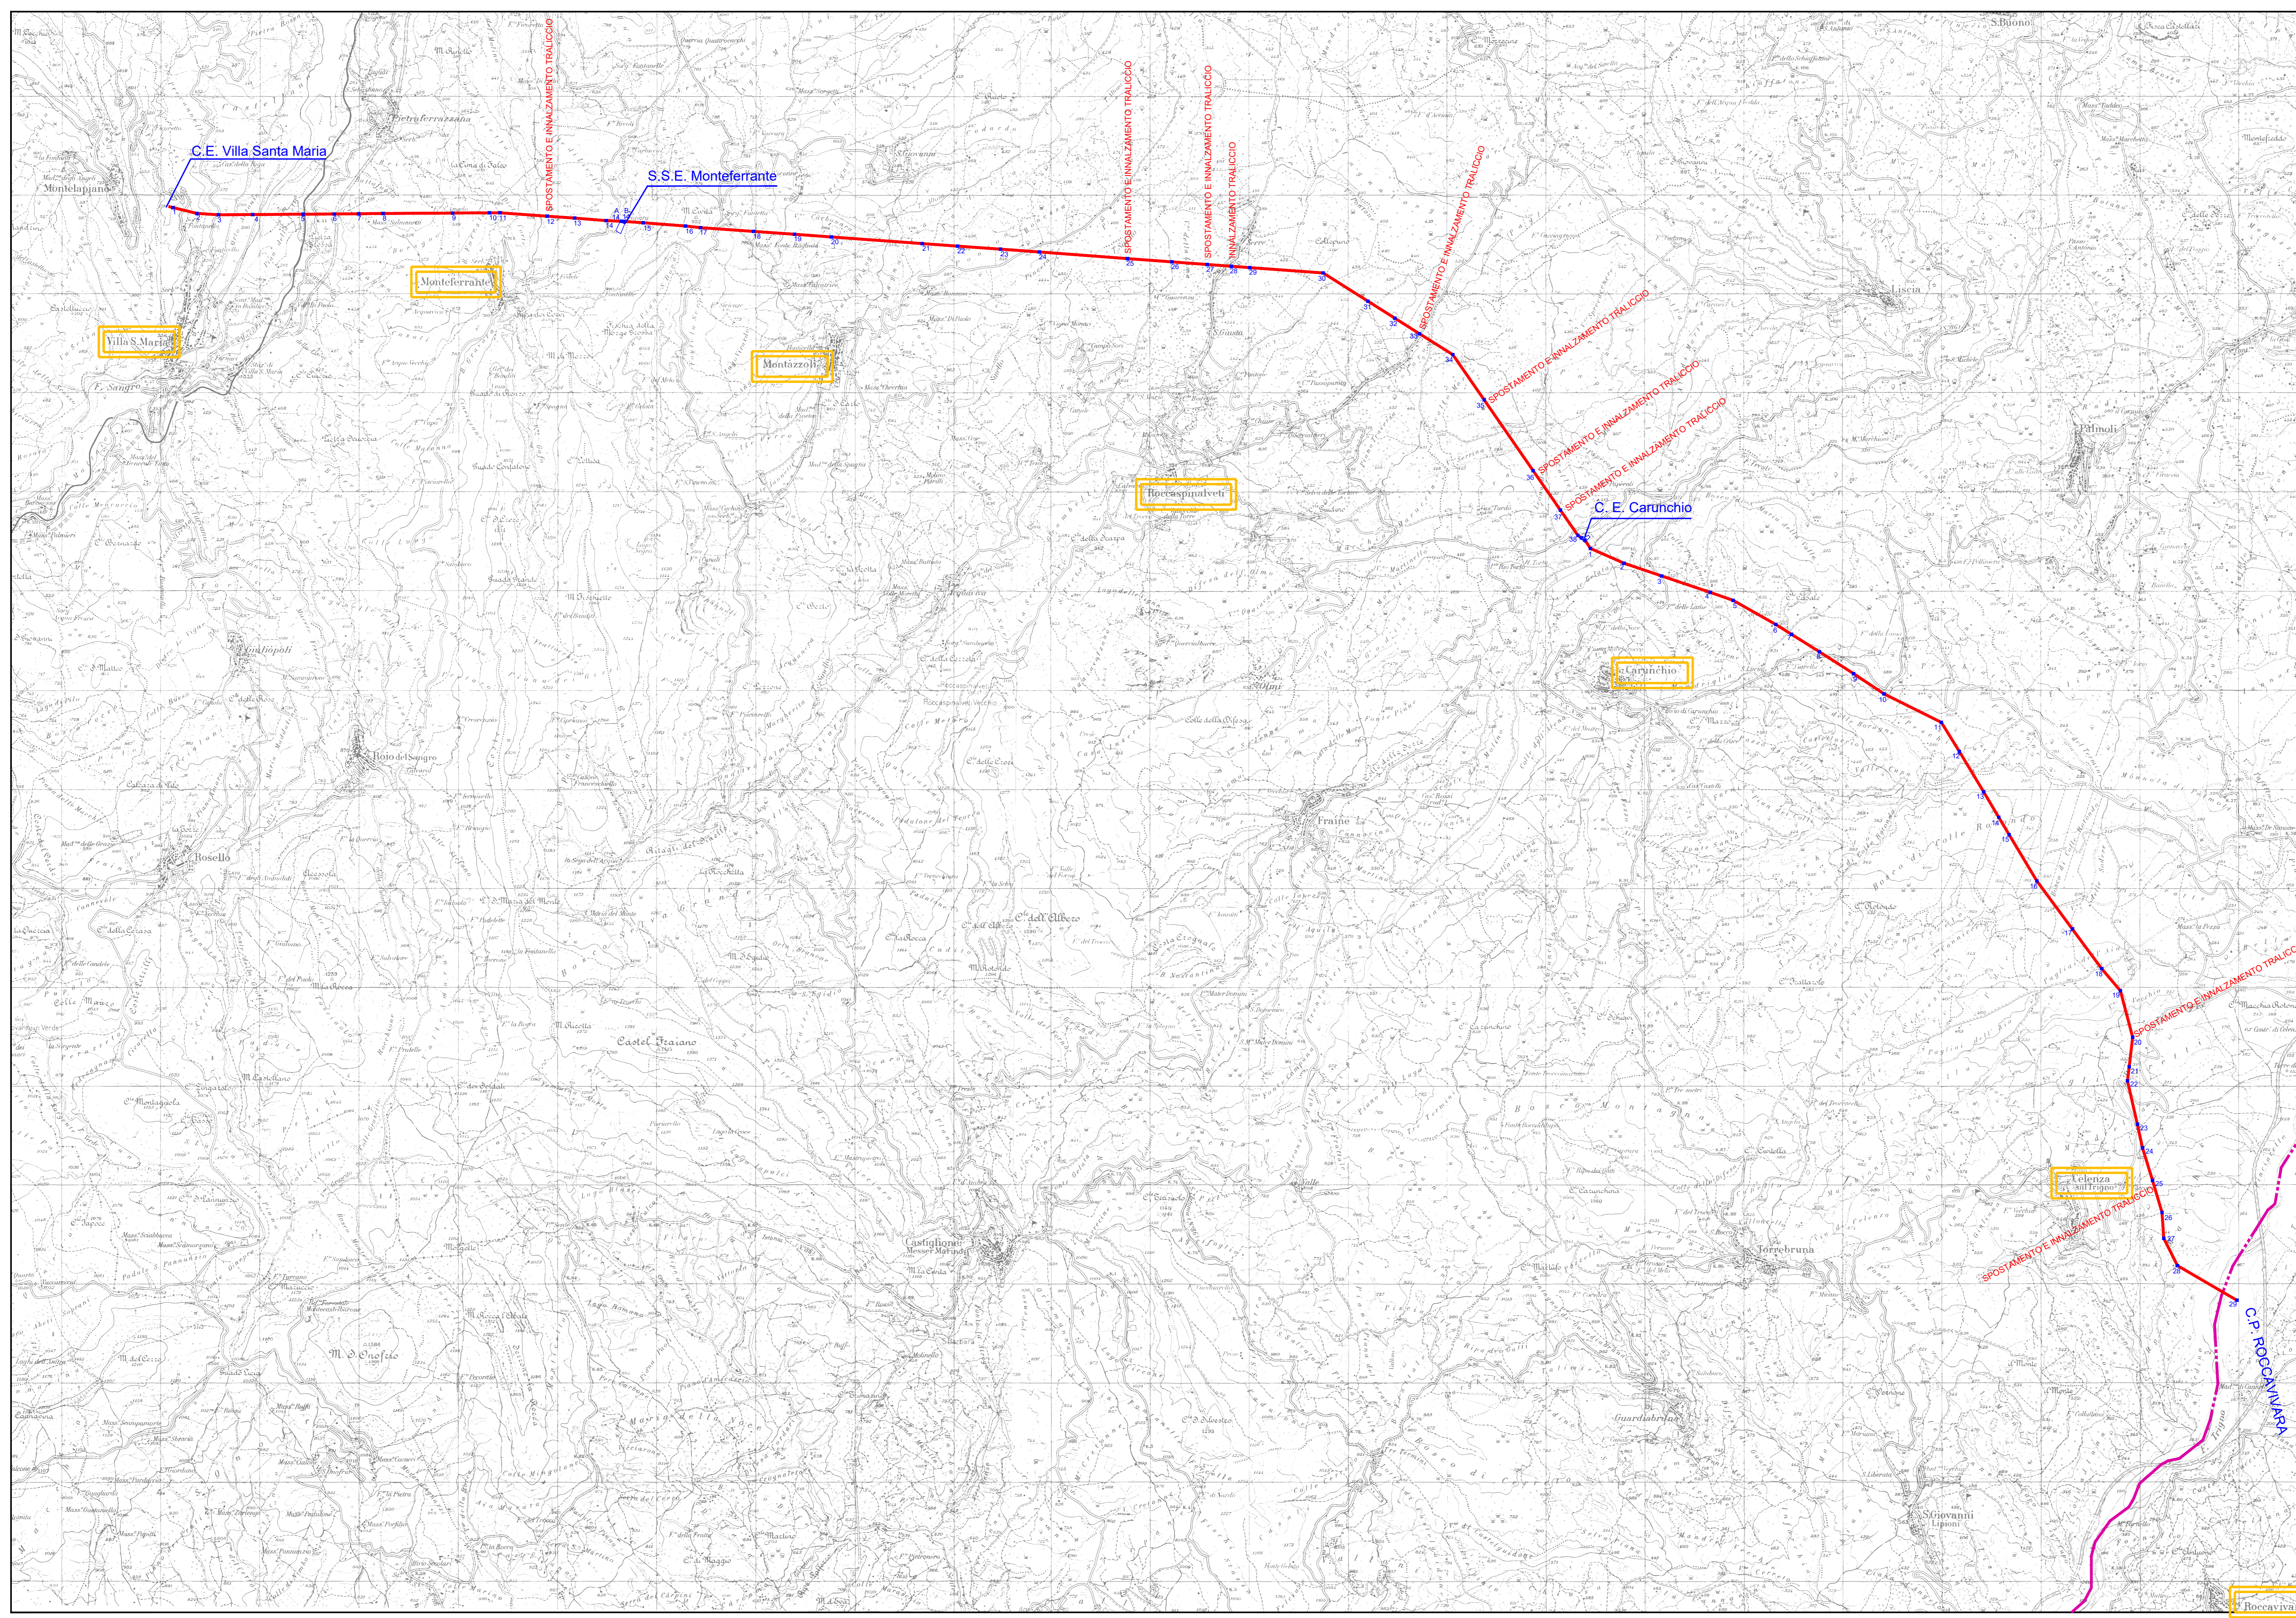


COROGRAFIA GENERALE  
scala 1:25000

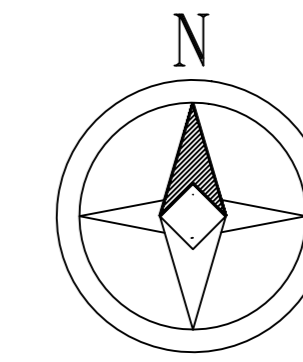

**LEGENDA**

- Confine tra le Regioni
- Identificazione Comune
- Elettrodotto (esistente)
- Tralicci esistenti

<b>REGIONE ABRUZZO</b>			
<small>Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di ROCCASPIALVETI (Prov. di Chieti)</small>
<small>Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)</small>	<small>Comune di ROCCAIVIVARA (Prov. di Campobasso)</small>	
<b>COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa</b>			
<small>Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 6222 1 - POC: rinnovabili@pec.edison.it</small>			
<small>Ex: c2i energie speciali Srl</small>			
<b>Oggetto:</b>			
<b>ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAIVIVARA" OPERA CONNESSA AGLI IMPIANTI EOLICI REPOWERING IR3 ED IR4</b>			
<b>VALUTAZIONE DI INCIDENZA - VinCA</b>			
<b>COROGRAFIA GENERALE</b>			
		<small>Il Progettista (Ing. Antonio Scutti)</small> 	
<small>LINEA AT 150 KV "VILLA SANTA MARIA - ROCCAIVIVARA" ESISTENTE</small>		SCALA	TAVOLA
		DATA	1
		07/10/2022	
00	07/10/2022	VALUTAZIONE DI INCIDENZA - VinCA	AS_G.D_E2L_21
Rev.	Data	Note	Rif. Documento
<small>QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE</small>			