


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



* N.B. durante questa fase, in rispetto alle prescrizioni Terna, le opere verranno eseguite ottimizzando il più possibile lo smontaggio e montaggio nuovi tralicci, unitamente alla sostituzione del conduttore aereo, affinché ci sia il minor numero prolungato di fuori servizio e Per scongiurare l'insorgere di interferenze con le specie animali, si eviteranno le operazioni di cantiere durante periodi particolarmente critici quali quelli di nidificazione, riproduzione e migrazione, per cui i lavori che comportano, qualora necessario, la rimozione anche minima di vegetazione, al fine di tutelare gli habitat delle specie ornamentali di interesse comunitario ivi nidificanti, avverrà tra il primo di agosto ed il 31 di marzo.

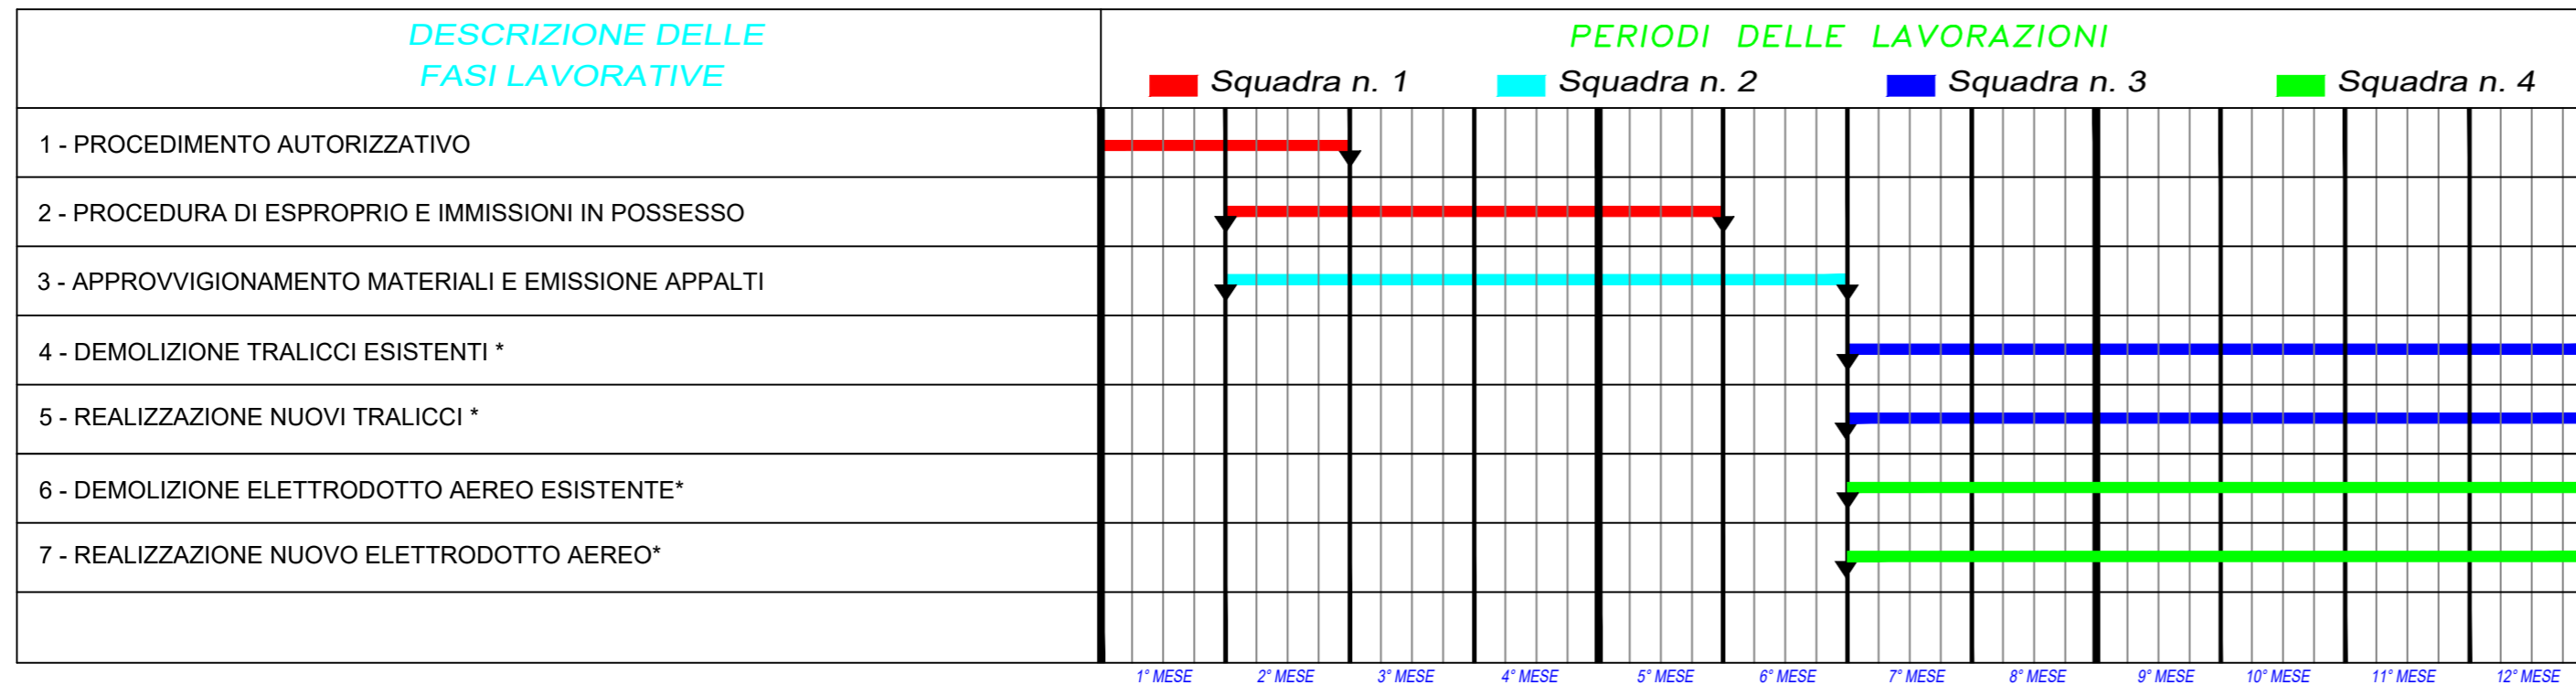

REGIONE ABRUZZO

Comune di VILLA SANTA MARIA (Prov. di Chieti)
Corso Umberto I, 15A - 66047 - Villa Santa Maria (CH)
Tel. 0872 960376

Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)
Corso Umberto I, 38 - 66040 - Monteferrante (CH)
Tel. 0872 960306

Comune di MONTAZZOLI (Prov. di Chieti)
Piazza Città dell'Aquila, 1 - 66020 - Montazzoli (CH)
Tel. 0872 947120

Comune di ROCCASPINALVETI (Prov. di Chieti)
Piazza Roma, 25 - 66020 - Roccaspinalveti (CH)
Tel. 0873 666411

Comune di CARUNCHIO (Prov. di Chieti)
Via Municipale, 2 - 66050 - Carunchio (CH)
Tel. 0873 953254

Comune di CELENZA SUL TRIGNO (Prov. di Chieti)
Corso Umberto I, 23 - 66020 - Celenza sul Trigno (CH)
Tel. 0873 956131

Comune di ROCCAVIVARA (Prov. di Campobasso)
Via Papa Giovanni XXIII, 10 - 86020 - Roccapivara (CB)
Tel. 0874 875067

COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa
Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386
Codice destinatario RWYUTX
Ex: e2i energie speciali Srl

Oggetto:
ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO
LINEA AT 150 KV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA"
OPERA CONNESSA AGLI IMPIANTI EOLICI REPOWERING IR3 ED IR4

VALUTAZIONE DI INCIDENZA - VIncA

CRNOPROGRAMMA DEI LAVORI



LINEA AT 150 kV "VILLA SANTA MARIA ROCCAVIVARA" ESISTENTE

Il Progettista
(Ing. Antonio Scutti)



SCALA

TAVOLA

DATA

4

07/10/2022

| | | | |
|------|------------|----------------------------------|----------------|
| 00 | 07/10/2022 | VALUTAZIONE DI INCIDENZA - VIncA | AS_G_D_E2I_15 |
| Rev. | Data | Note | Rif. Documento |

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ANTONIO SCUTTI CHE NE VIETA, A TERMINI DI LEGGE, LA RIPRODUZIONE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE